


主要部品材質	構成要素		材料	色彩	処 理	備 考
	ボディ		変性ABS樹脂	グレー (マンセルN8)		
	裏 板		変性ABS樹脂	グレー (マンセルN8)		
	端子カバー		ABS樹脂	ブルー		
	端子板		黄銅板		すずめっき	
	はさみ金具		鋼 板		亜鉛めっきクロメート処理	
	送り配線用コネクタ	ボディ	ABS樹脂	ブルー		

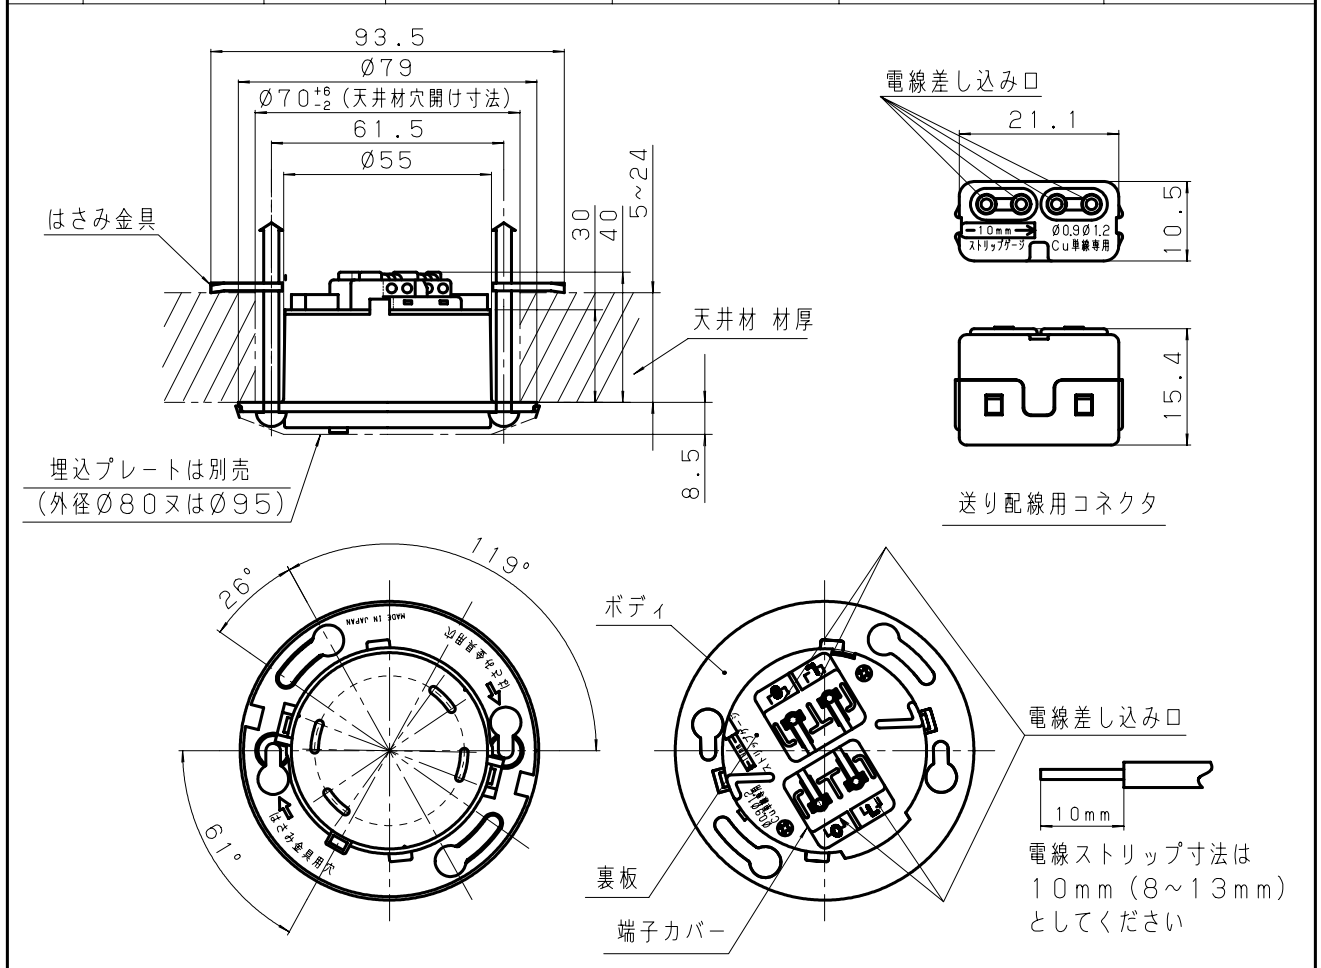

定 格	定格容量	DC24V 100mA (L-C間 70mA, S-C間 30mA)
	結線仕様	L, S, Cの3極、3線方式
	接続できる受信機	当社受信機 (確認灯回路付)
	質 量	60g
	適用電線	$\phi 0.9$ $\phi 1.2$ Cu単線専用
そ の 他	適合感知器	BVC45428, BVC45528
	適合ボックス	大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス 中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス 八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス
	適合カバー	上記ボックス用丸孔カバー (塗付付き及び平) (取り付けピッチ66.7mm) を使用願います
注 記	- より線 $0.3\text{mm}^2 \sim 0.75\text{mm}^2$ をご使用の場合は、「裸圧着端子 (棒型)」（ニチフ社製：TC-0.3-9.5）をご使用ください。（圧着には専用工具が必要です） - 当ベースの電源（L-C）には極性がありますので、御注意ください。	
取 り 付 け 要 領 図		中空天井取り付け
		はさみ金具を内向きに取り付ける $\phi 70^{+6}_{-2}$ 5~24
		天井に穴加工をしてベースを挿入する
		ねじを締め付ける (はさみ金具が外向きになり下降します)
		ボックス取り付け ボックスの向きにより確認灯の方向が決まりますので、ご注意ください。
		適合埋込プレート ・BVC9521 (外径80) ・BVC9522 (外径95)

商品仕様書図	品 名	確認灯付速結式感知器 ベース (3線式) 埋込型 (小型タイプ・コネクタ付)			品 番	BVK46271	記 号	Z S
単位：mm 第三角法	作 成	2008年 2月 29日	改	2	パナソニック株式会社			