
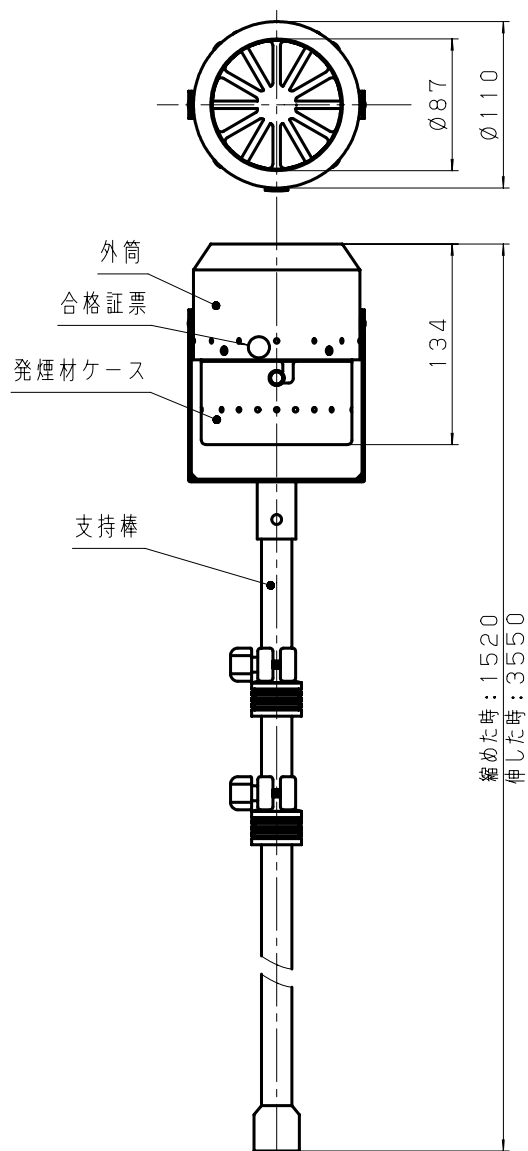


| 主要部品材質 | 構成要素     |        | 材 料    | 色 彩  | 処 理     | 備 考           |
|--------|----------|--------|--------|------|---------|---------------|
|        | 加煙試験器ヘッド | 外筒     | アルミニウム | 黒    | 耐熱塗装    | 最下段のパイプは絶縁被覆付 |
|        |          | 発煙材ケース | SPCC   | シルバー | ニッケルメッキ |               |
|        | 支持棒      |        | アルミパイプ | シルバー | 押し出し    |               |



|            |                                                                                                                                                                                                                     |      |                   |                |                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 性能評定番号     | 評14-125号                                                                                                                                                                                                            |      |                   | その他            | 付属品                                                                                                                                                                         | ・ヘッド部収納袋<br>・発煙材（巻線香 8コ入）<br>（BVT94057300） |            |
| 定格         | 適応感知器                                                                                                                                                                                                               |      | 光電式・イオン化式スポット型感知器 |                |                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|            | 質 量                                                                                                                                                                                                                 | ヘッド部 | 約420g             |                |                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                     | 支持棒  | 約980g             |                |                                                                                                                                                                             |                                            |            |
| その他        | <ul style="list-style-type: none"><li>・支持棒は調整範囲内の任意の位置で固定できます。</li><li>・ヘッド部は取りはずしできます。</li><li>・当試験器は、製造年月日から10年以内に校正を行う必要があります。<br/>校正を行う際は当社営業所までお問い合わせ下さい。</li><li>・当試験器は（財）日本消防設備安全センターが行う性能評定適合品です。</li></ul> |      |                   | 注意             | 下図の当社製感知器及び検知部の直径が87mm以上の感知器には使用できません。                                                                                                                                      |                                            |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                     |      |                   |                |   |                                            |            |
| 商品仕様書図     |                                                                                                                                                                                                                     |      | 品名                | 加煙試験器セット（支持棒付） |                                                                                                                                                                             | 品番                                         | BVT9405    |
| 単位：mm 第三角法 |                                                                                                                                                                                                                     |      | 作成                | 2016年 11月 22日  |                                                                                                                                                                             | 改                                          | パナソニック株式会社 |