

主要 部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本体	ABS+PC樹脂	クールホワイト		
	はさみ金具	鋼板		3価クロムめっき	

裏面図（取付ベースを外した状態）

定格表示部

端子カバー

はさみ金具

取付ベース

本体

引きひも

約80cm

通電灯（緑）

警報停止ボタン（作動灯（赤））


熱検知部

自動試験機能付


検定マーク

商品仕様書図	品名	ねつ当番定温式埋込型 （端子式・連動子器） （警報音・音声警報機能付）				品番	SHK28227 ^(1/3)		記号	ZU1
	単位：mm 第三角法	作成	2014年	5月	9日	改	1	パナソニック株式会社		

配線図

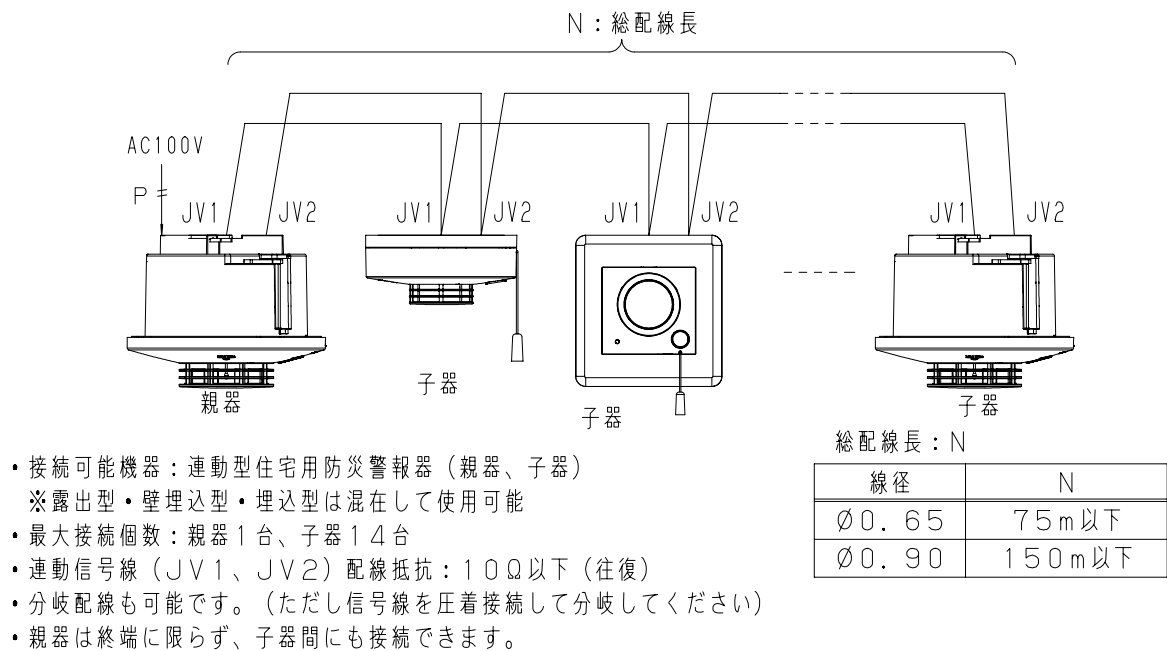

取付要領図

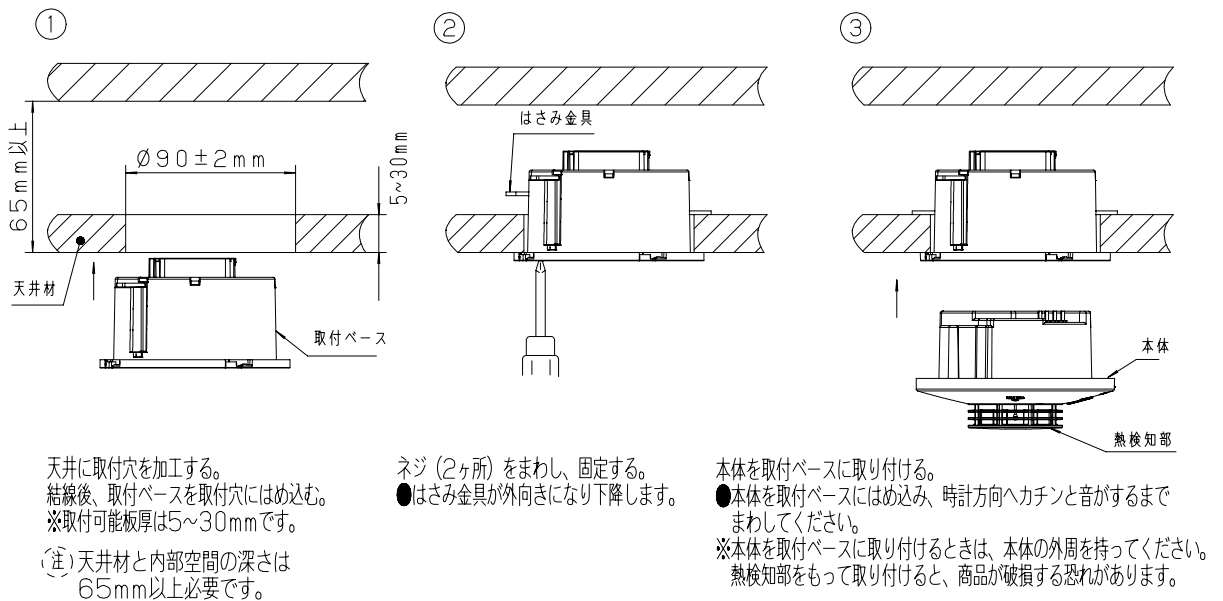

商品仕様書図

品名

ねつ当番定温式埋込型
(端子式・連動子器)
(警報音・音声警報機能付)

品番

SHK28227 (2/3)

記号

ZU2

単位：mm 第三角法

作成

2014年 5月 9日 改 1

パナソニック株式会社

定 格	検 型 番 号	定 式 号	住 警 第 2 6 ～ 4 0 号		種 別	定 温 式 住 宅 用 防 災 警 報 器		そ の 他	自動試験機能	熱が正常に検知できなくなった場合、 「ピッピッピッ、故障です。」が3回鳴り、その後、約40秒おきに「ピッピッピッ」音が鳴ります。 これを約1時間ごとに繰り返します。 通電灯（緑）と作動灯（赤）は交互に点滅します。			
	機 能	電 源	DC20V		機 能	連動機能	接続しているいずれかの警報器が火災警報状態になると、その他の火災警報状態でない警報器は連動警報状態になります。 火災警報状態の警報器がなくなると、連動警報状態だった警報器は連動警報になる前の状態に戻ります。						
		定格電流	30mA			ご 注 意	連動警報停止機能		連動警報状態のときに引きひもを引いた後、又は警報停止ボタンを押した後は、約5分間連動警報停止状態になり発報元以外の連動警報状態の警報器は警報音が停止します。 連動警報停止状態においても、火災を検知することができます。 連動警報停止状態において他の警報器が新たに火災警報状態になれば、再び警報音が鳴動し、連動警報状態になります。				
		使用周囲温度	0℃～＋40℃										
		質 量	185g										
		感知方式	熱式（定温式）（特種65℃相当）										
		警報音量	87 ⁺¹⁰ ₋₃ dB（1m）										
		警報音周波数	0.3kHz～4.0kHz										
		取付場所	台所など										
	設置位置	天井面のみ											
そ の 他	付 属 品	1. 取扱説明書、施工説明書 2. お客様ご相談窓口一覧表 3. 設置日シール		動作機能の確認	<<テスト機能を使って確認する場合>> 警報停止ボタンを押す（約1秒間）、 または引きひもを引く（約1秒間） ・作動灯（赤）と通電灯（緑）が交互に点滅すると共に「ピッ、正常です。」が約4秒おきに1分間鳴れば正常です。 ・連動信号線（JV1、JV2）に接続された警報器も上記の動作を行います。 ・1分以内に再度警報停止ボタンを押すか引きひもを引くと鳴動停止します。 ・鳴動停止操作は、連動信号線（JV1、JV2）に接続されたどの警報器でも行えます。 <<火災警報音を鳴らして確認する場合>> 警報停止ボタンを押し続ける（約4秒以上）、 または引きひもを引っ張り続ける（約4秒以上） ・作動灯（赤）と通電灯（緑）が交互に点滅すると共に「ピッ、正常です。」が1回鳴ったあと、火災警報音「ビュー、ビュー、火事です。火事です。」が鳴れば正常です。 ・連動信号線（JV1、JV2）に接続された警報器は、作動灯（赤）が点滅すると共に連動警報音「ビュー、ビュー、他の部屋で火事です。」が鳴ります。 通電灯（緑）は点灯のままです。								
		警報音停止方法	引きひもを引く、又は警報停止ボタンを押すと、火災警報時は約5分間、故障警報時は、約16時間警報音鳴動は停止し、警報停止状態になります。 時間経過後に警報状態になる条件が残っていれば、再び警報音が鳴動し警報状態になります。										
		監視時	－						点灯	消灯			
		火災警報時	ビュー、ビュー、 火事です。火事です。						点滅	点滅			
		火災警報停止時	－						点滅	消灯			
		連動警報時	ビュー、ビュー、 他の部屋で火事です。						点灯	点滅			
		連動警報停止時	－						点灯	消灯			
		自動試験故障警報時	ピッピッピッ、 故障です。						点滅	点滅			
	自動試験故障警報停止時	－		点滅	点滅								
	商品仕様書図	品 名	ねつ当番定温式埋込型 （端子式・連動子器） （警報音・音声警報機能付）				品 番	SHK28227		(3/3)	記 号	FS	
単位：mm 第三角法	作 成	2014年		5月	9日	改	1	パナソニック株式会社					